


ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน


ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

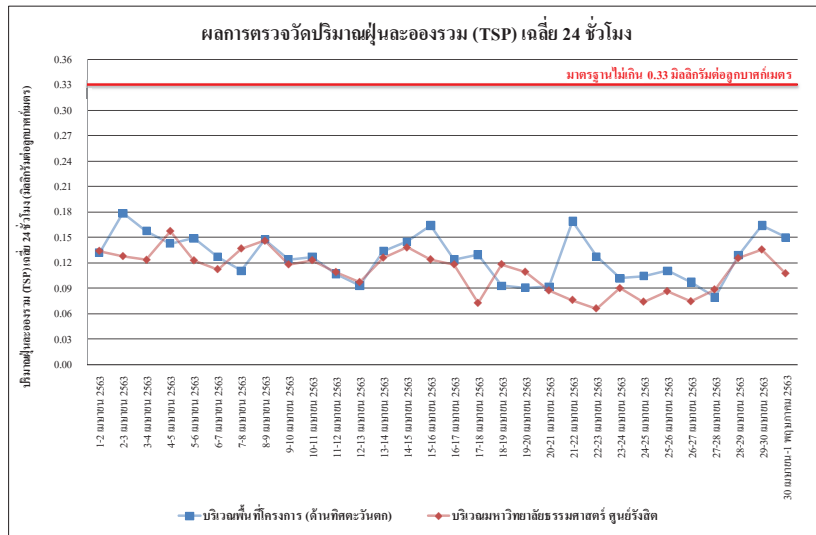


▶ 71

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

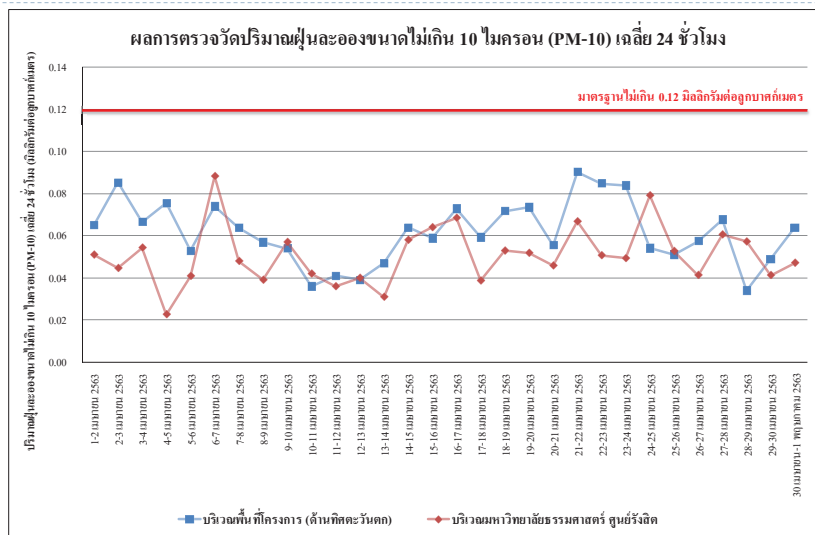


▶ 72

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด

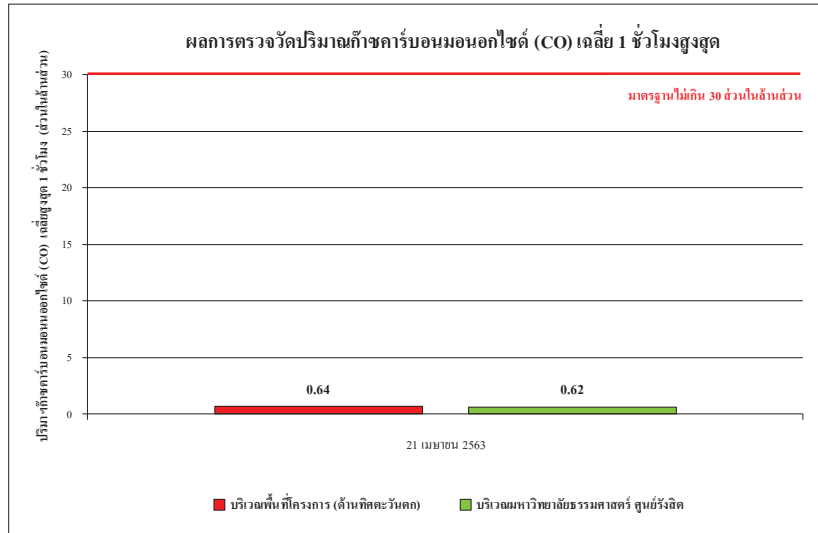


▶ 73

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

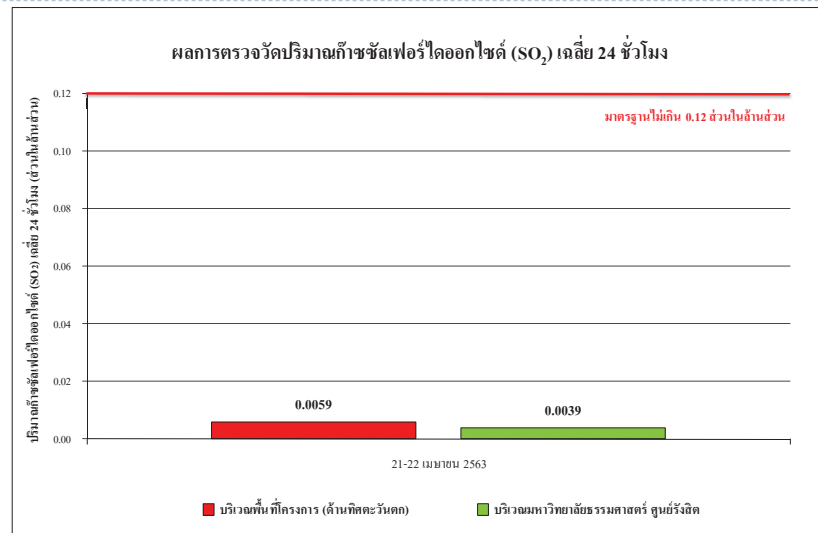


▶ 74

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด

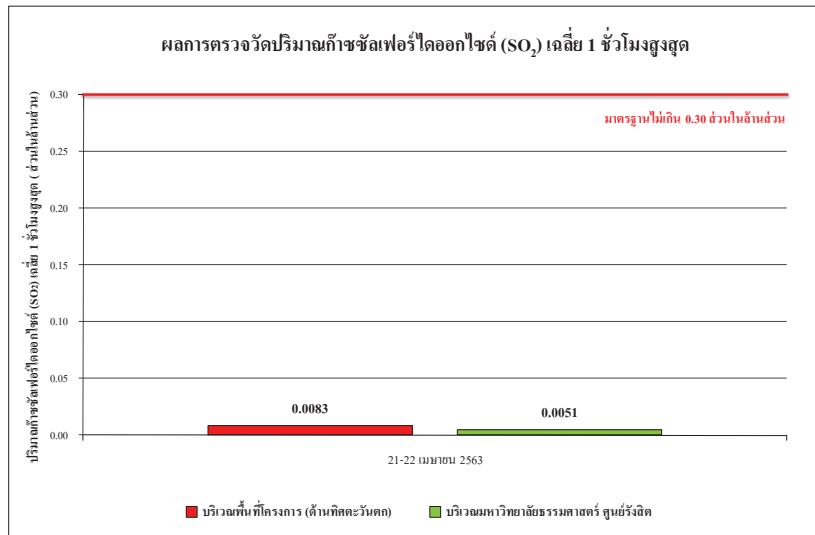


▶ 75

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด

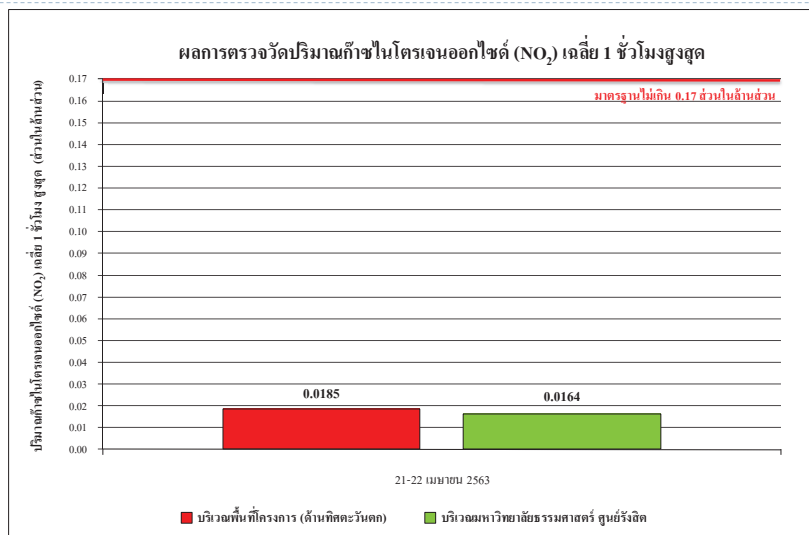

▶ 76

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)

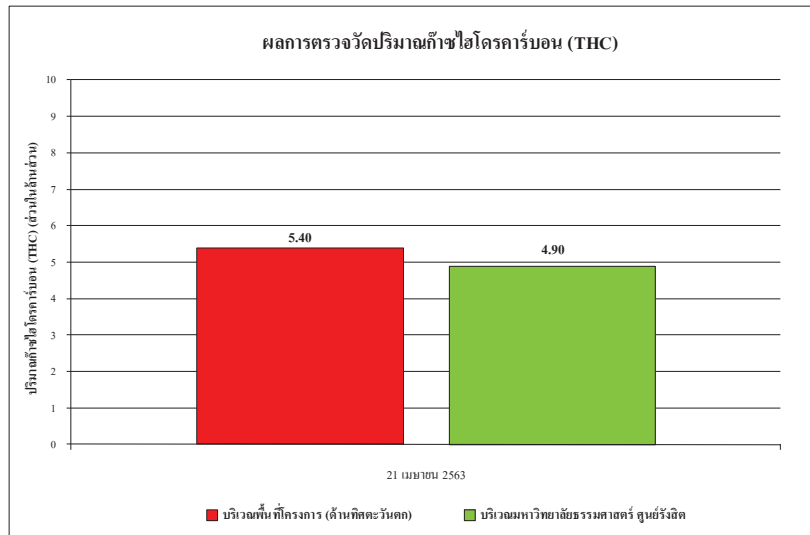


▶ 77



ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป


▶ 78

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{EQ, 24 HR.}$)

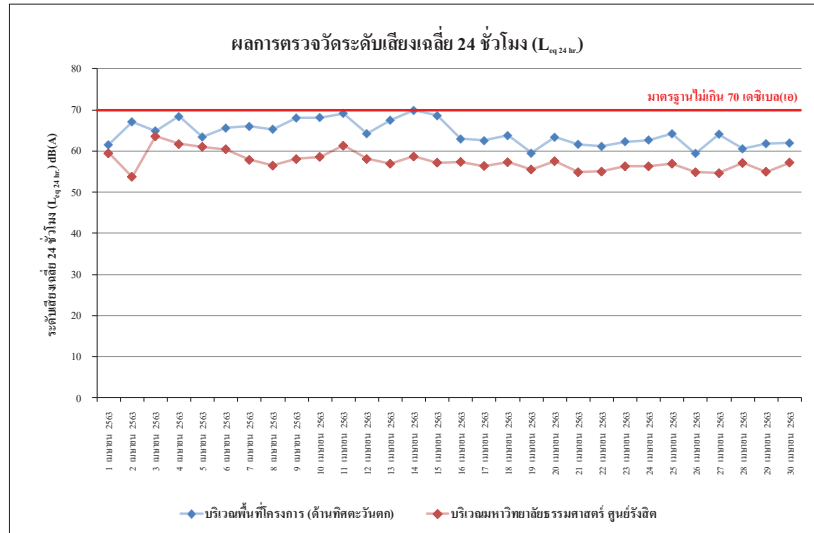


▶ 79

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{MAX})

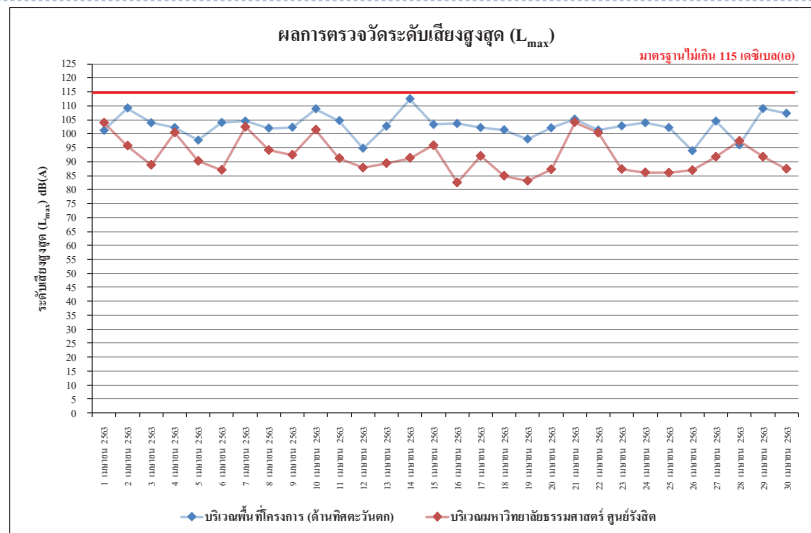

▶ 80


ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

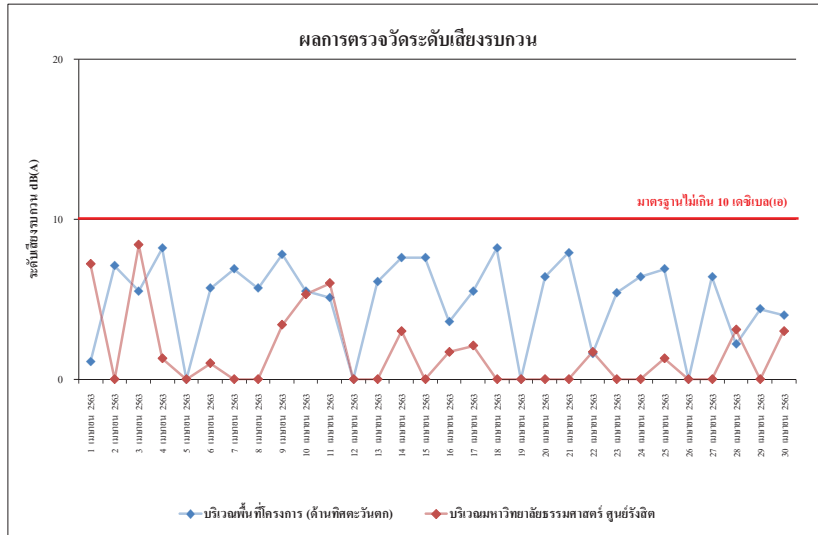

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง




ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง

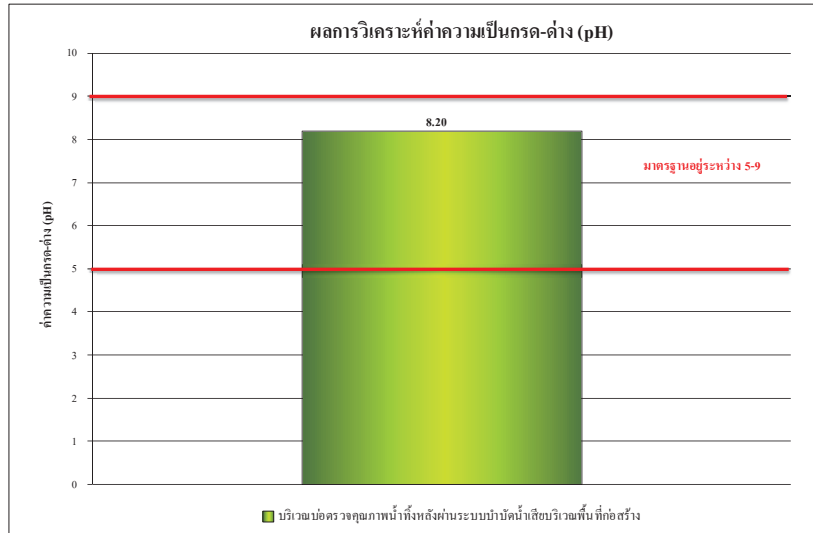


▶ 83

ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)

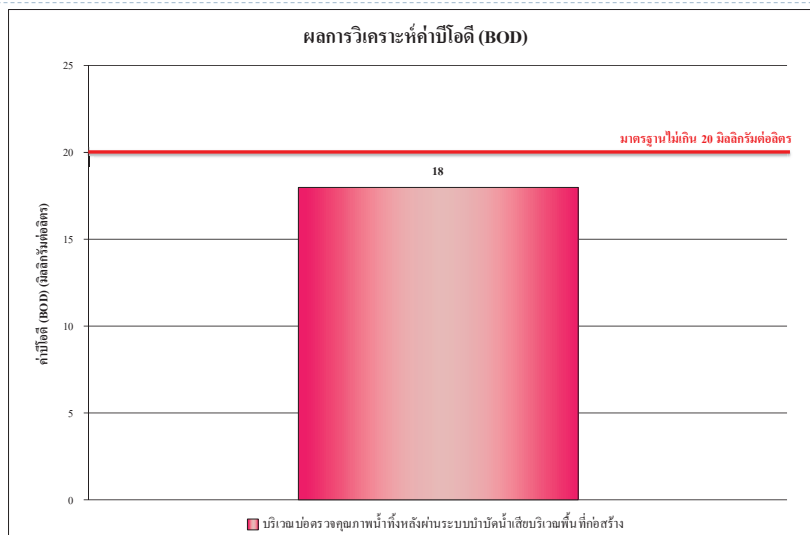


▶ 84

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TOTAL SUSPENDED SOLIDS)

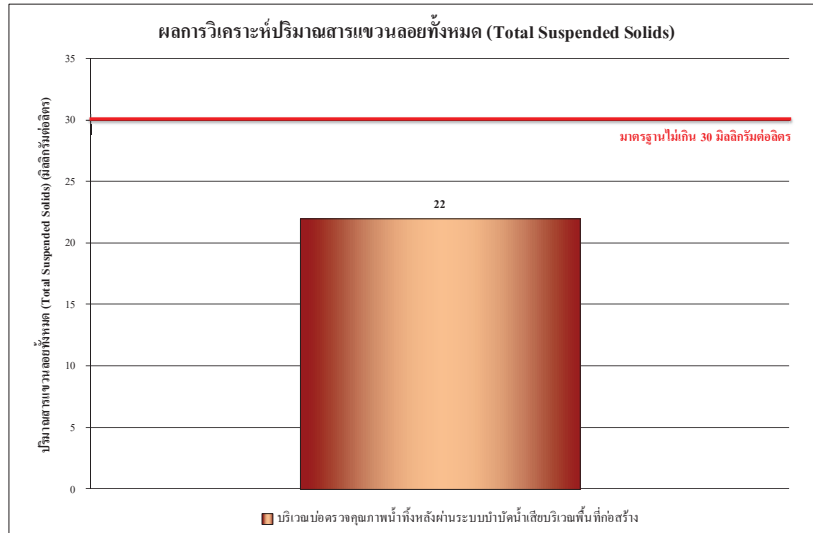


▶ 85

ผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (SULFIDE)

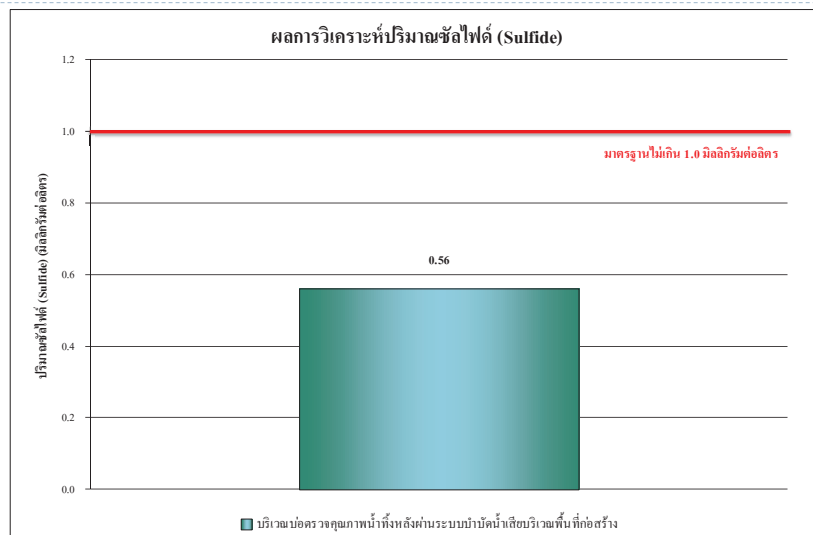


▶ 86

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)

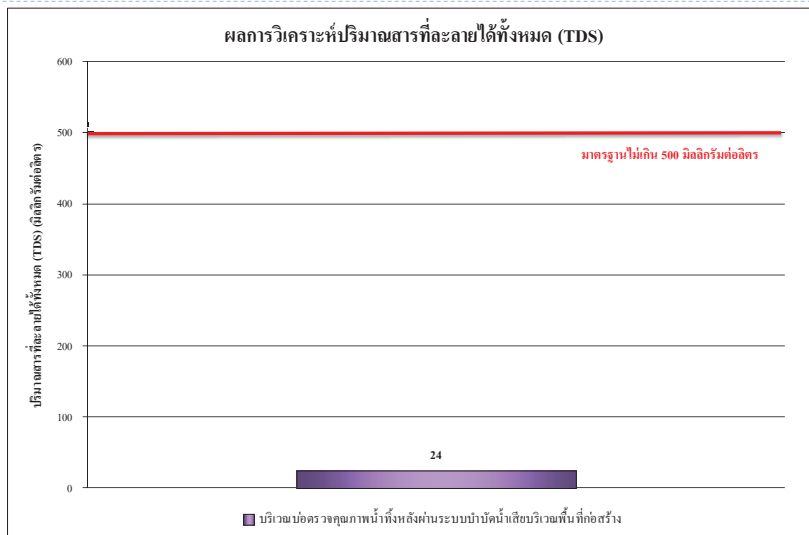


▶ 87

ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (SETTLABLE SOLIDS)

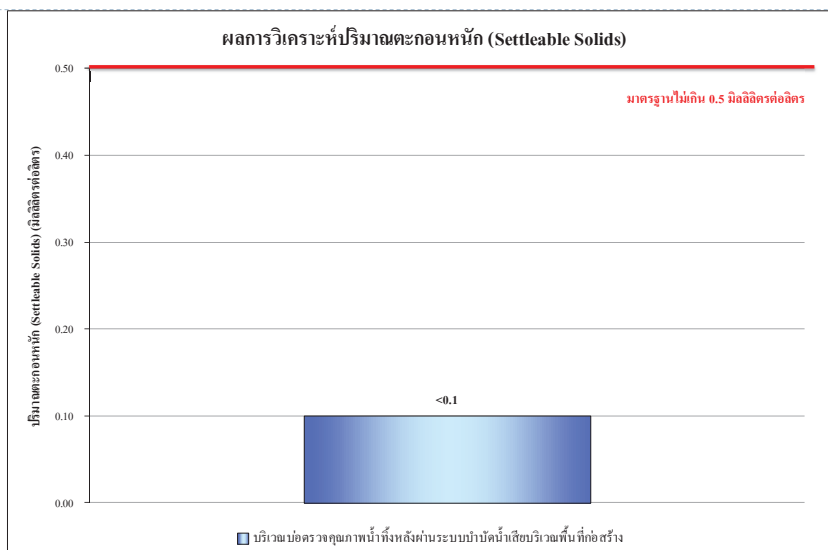


▶ 88

ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน (FAT OIL AND GREASE)

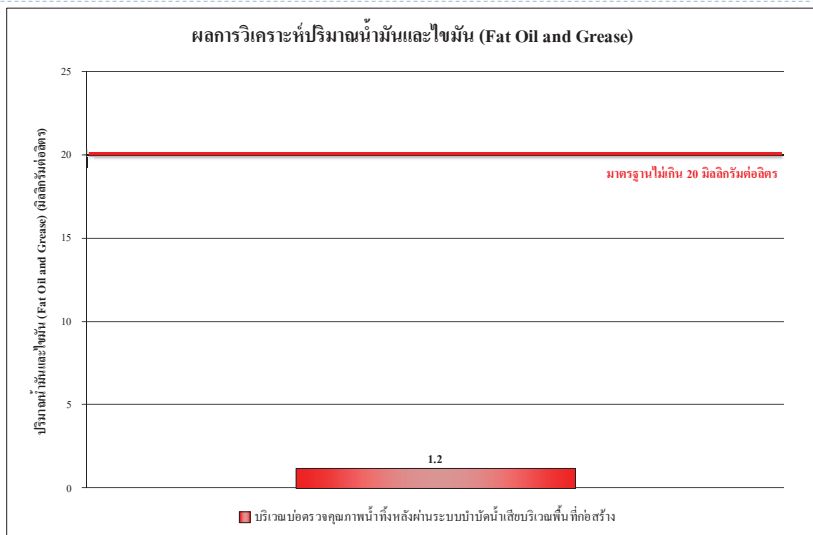


▶ 89

ผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN)

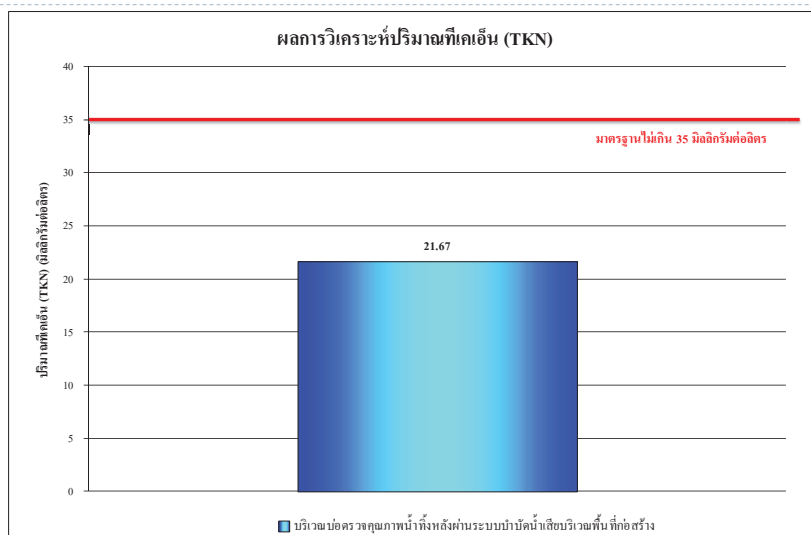

▶ 90

ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)

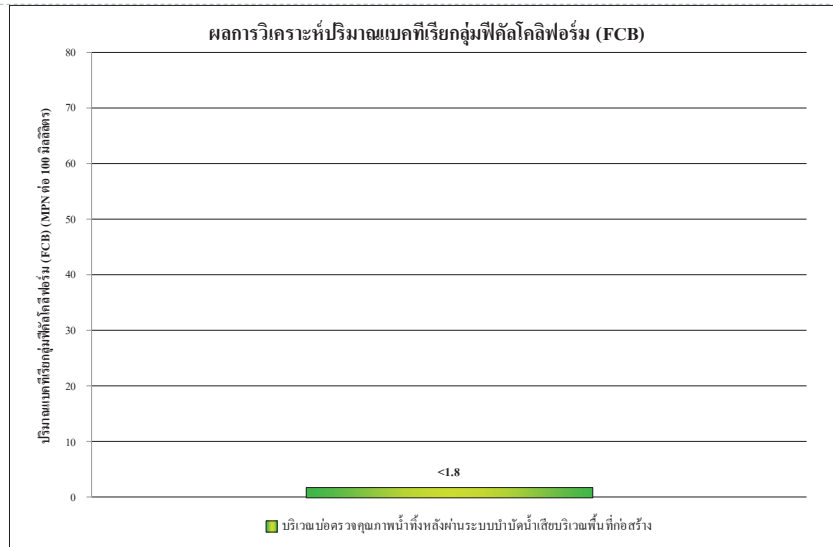

▶ 91



ระเบียบวาระที่ 3.4 ความก้าวหน้าตามมาตรการด้านอาคารเขียว

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7