





ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

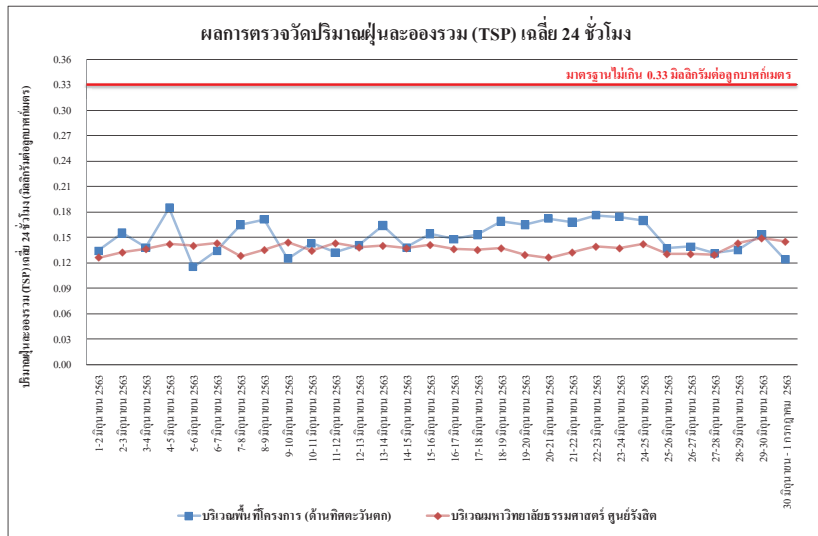


ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

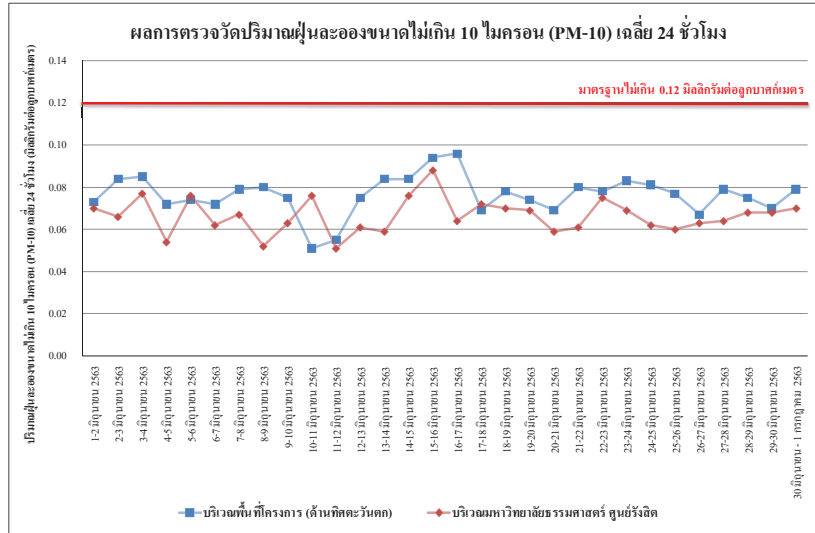


▶ 59

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด

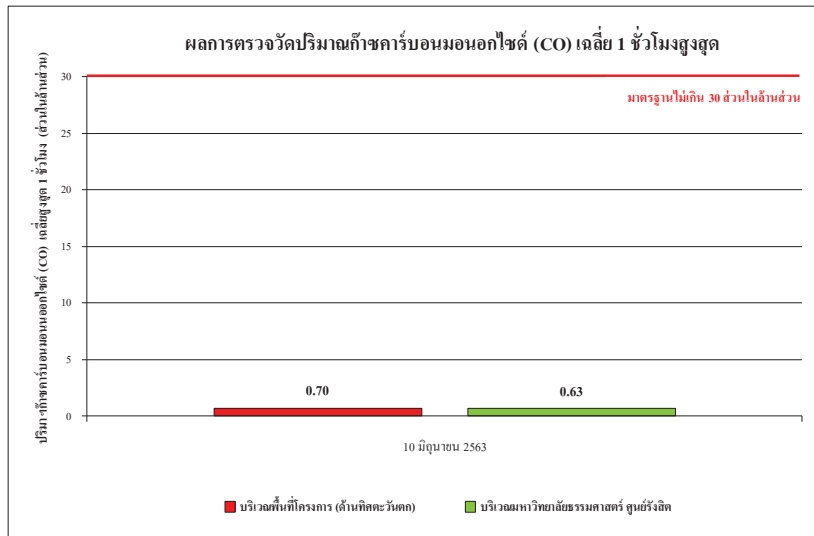


▶ 60

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

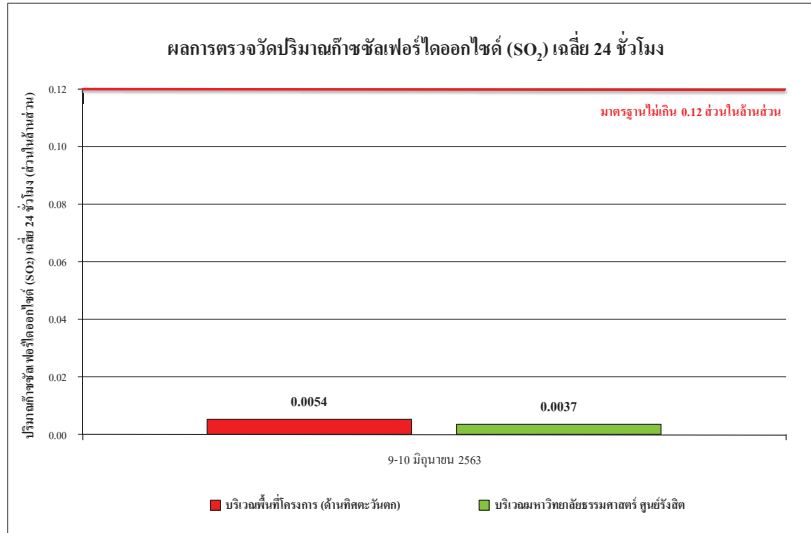


▶ 61

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด

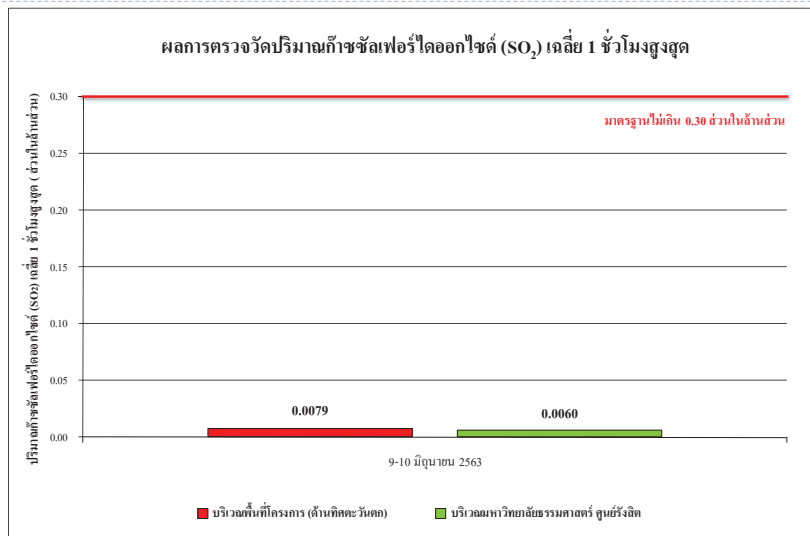


▶ 62

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด

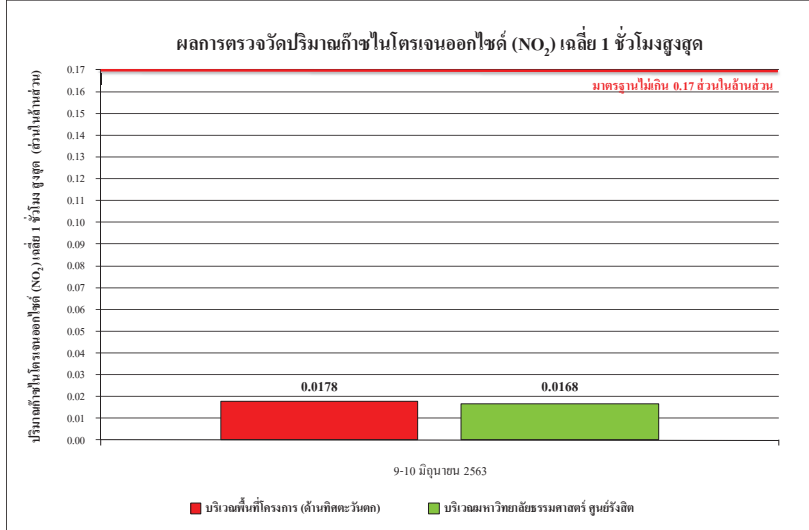

▶ 63

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)

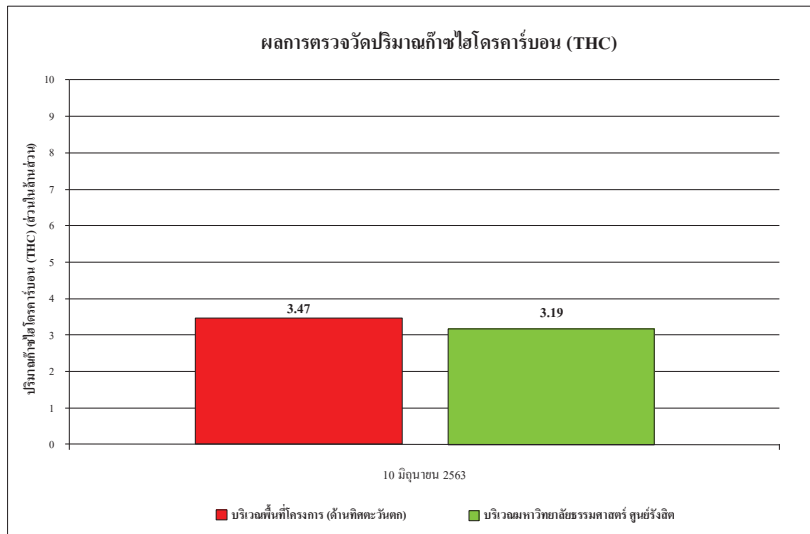


▶ 64




ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{EQ,24HR}$)

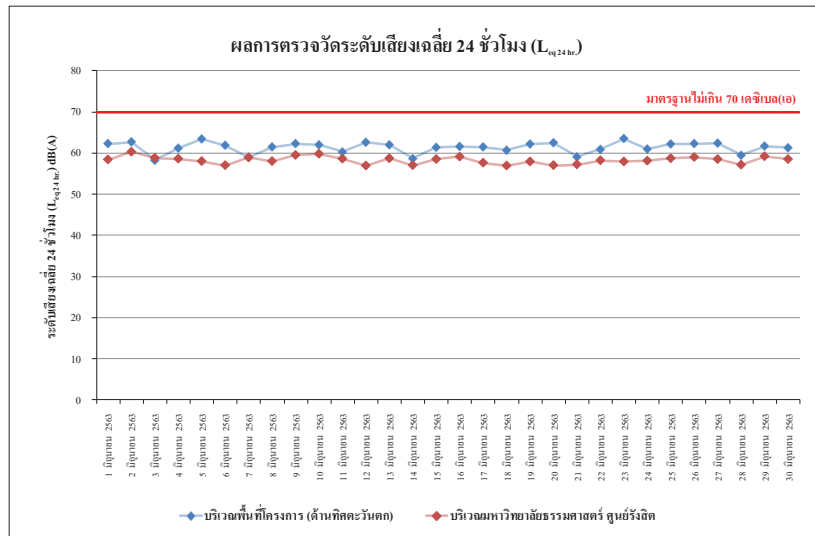




ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{MAX})

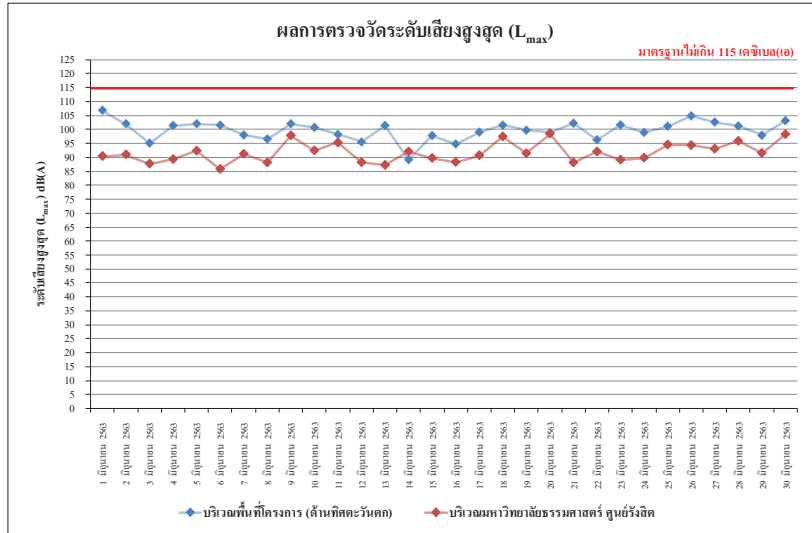

▶ 67



ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

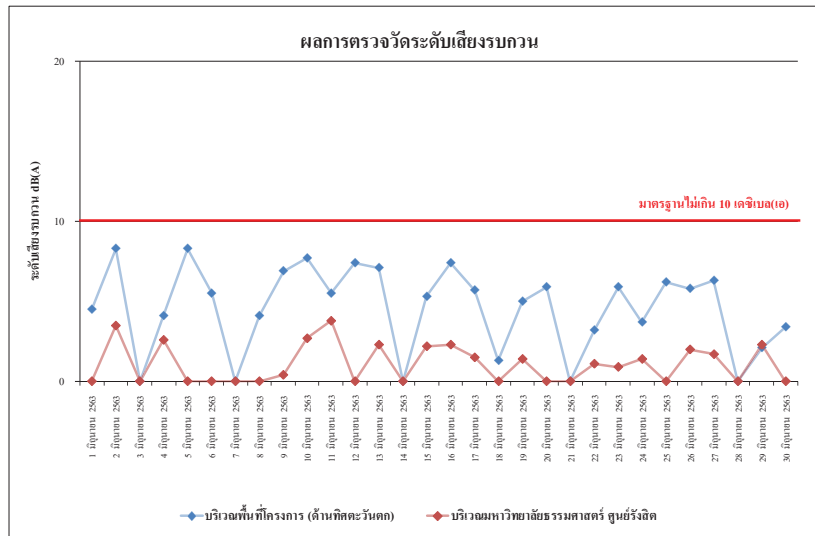


▶ 68




ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง

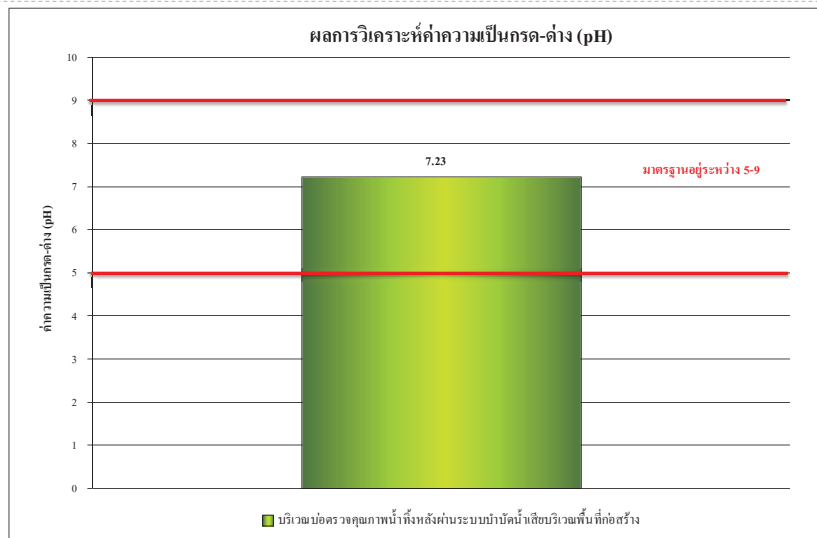


ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)

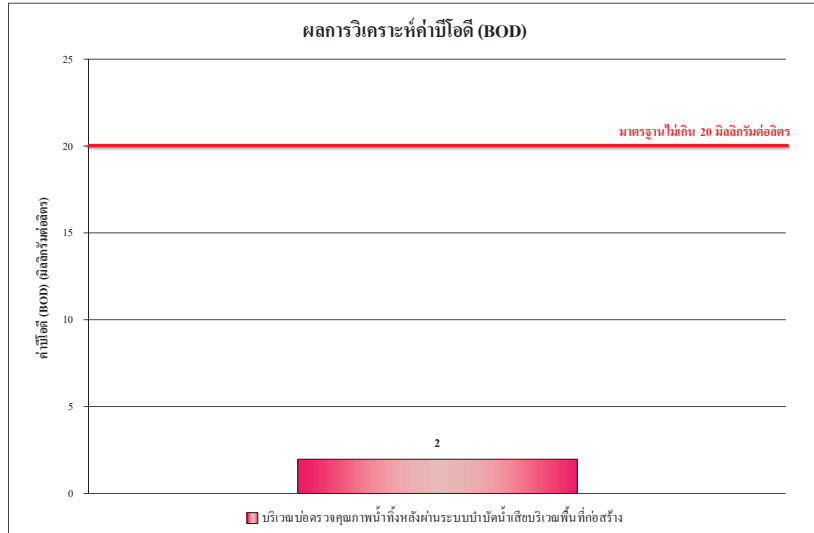


▶ 71

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TOTAL SUSPENDED SOLIDS)

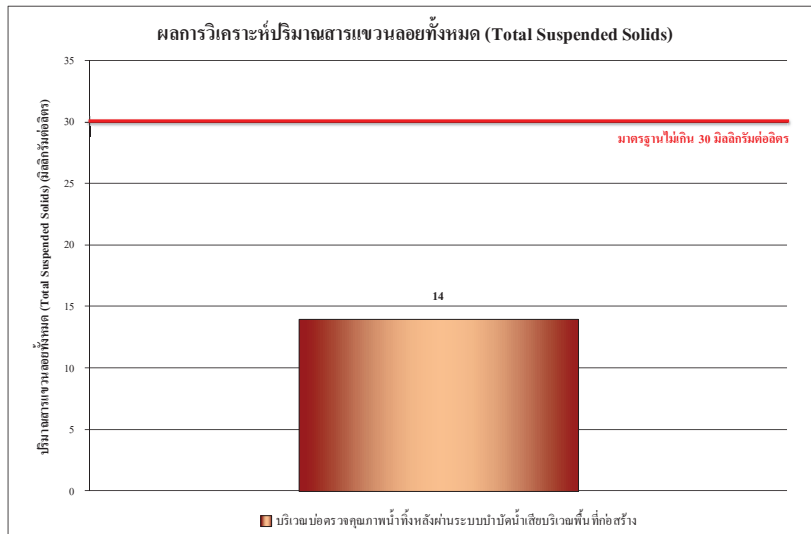


▶ 72

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)

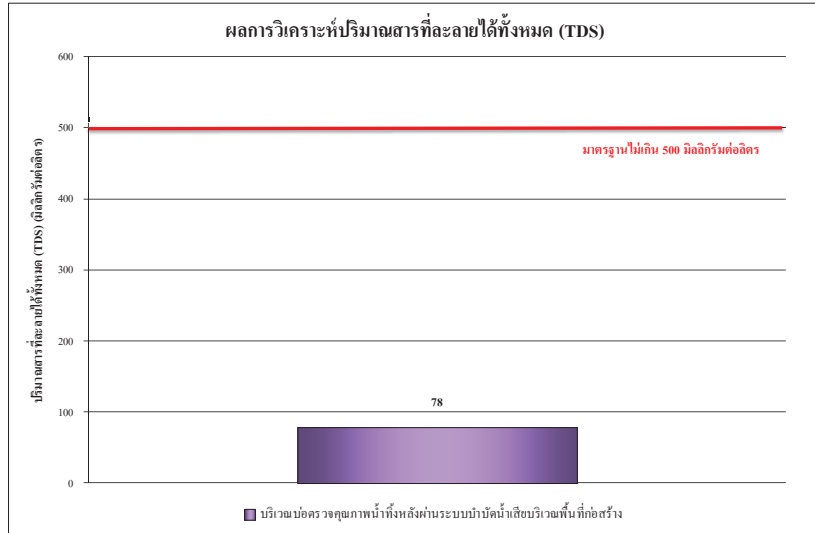


▶ 73

ผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (SULFIDE)

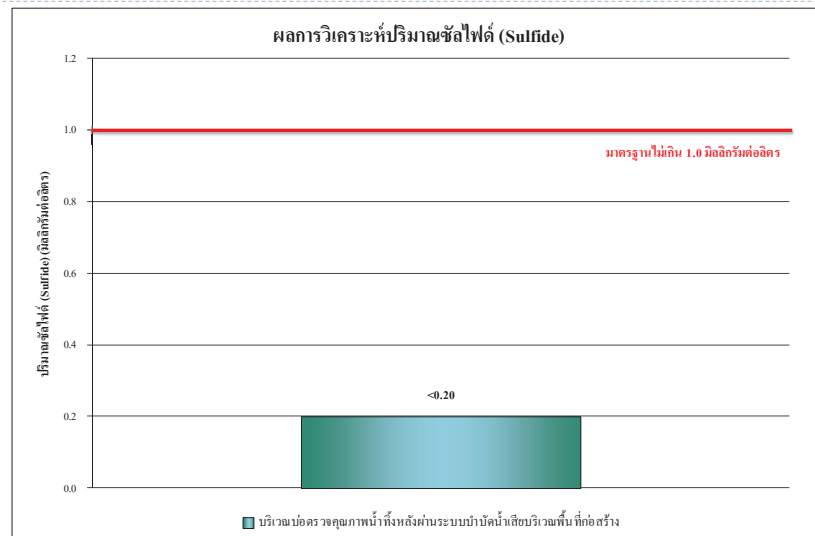


▶ 74

ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (SETTLABLE SOLIDS)

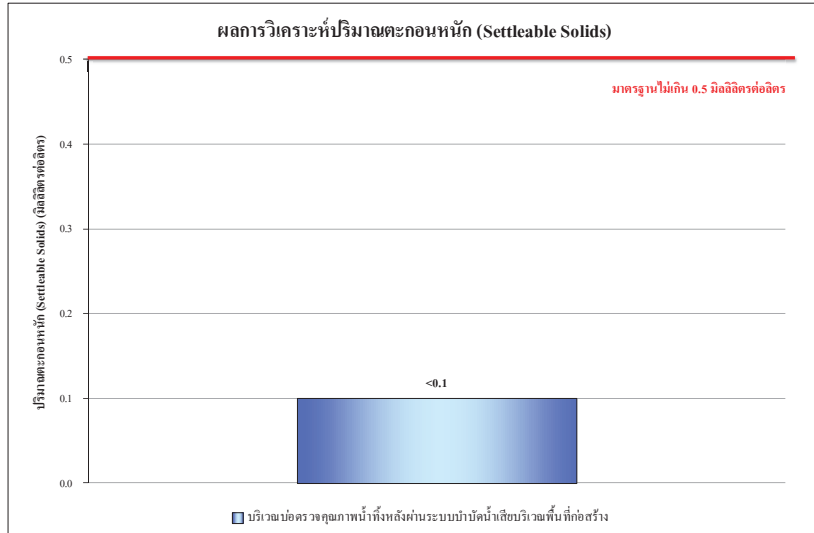


▶ 75

ผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN)

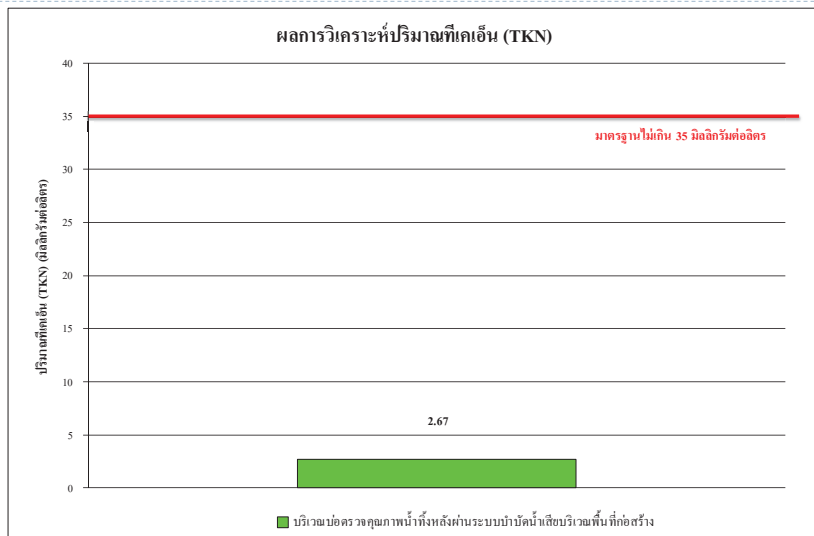


▶ 76

ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน (FAT OIL AND GREASE)

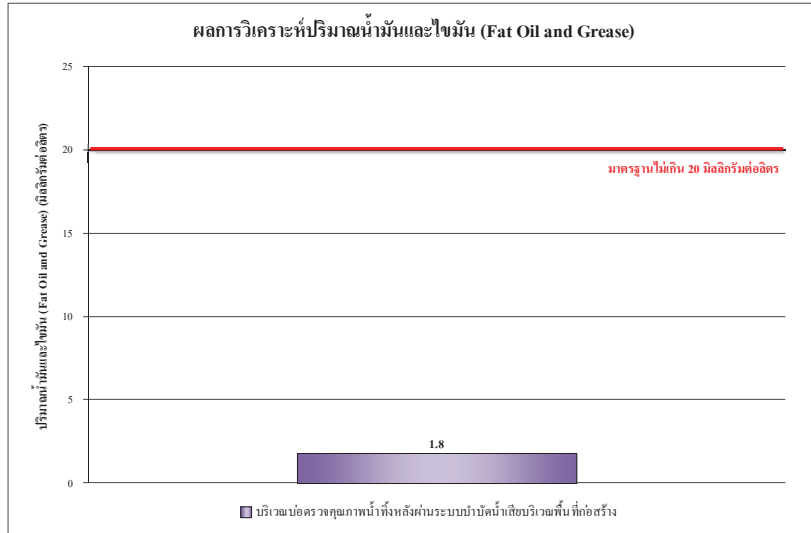

▶ 77

ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)

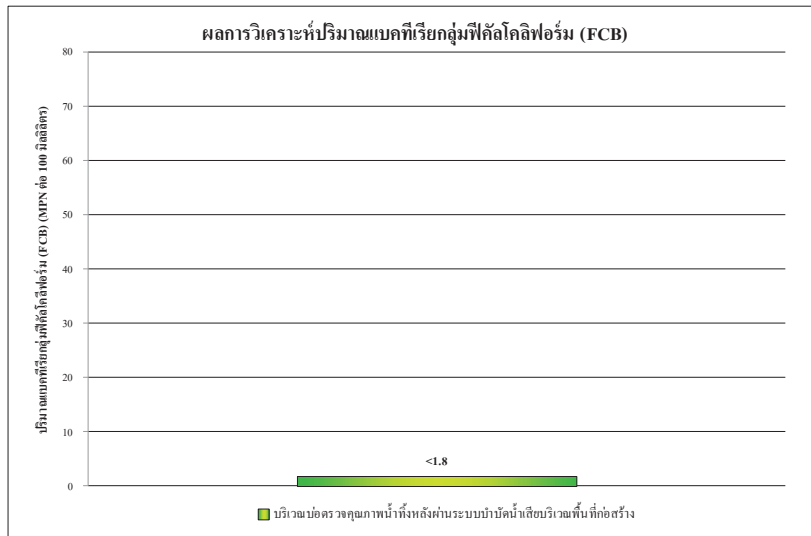

▶ 78